



中华人民共和国国家标准

232
B1

中华人民共和国国家标准



GB/T 12326—2008
代替 GB 12326—2000

2008-05-01 实施



中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会
中 华 人 民 共 和 国

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 电压波动的限值	2
5 闪变的限值	2
附录 A (规范性附录) 闪变的测量和估算	4
附录 B (规范性附录) 闪变的叠加和传递	5
附录 C (规范性附录) 闪变的测量和计算式	7
附录 D (规范性附录) 高压(HV)总供电容量 S_{HV} 的估算方法	9
附录 E (规范性附录) 电弧炉的闪变估算方法	10
附录 F (规范性附录) 闪变合格率统计方法	11
参考文献	12

前言

本标准代替 GB 12326-2000《电能质量 电压波动和闪变》。

[illegible]

——对电压波动限值的标准进行了调整。对于电压波动频率较低或规则的周期性电压波动，仍沿用现行限值作为其限值。对于电压波动频率较高的电压波动，则按照电压波动限值标准，并调整了原限值。这样提高了电压波动测量和判断是否合格的可操作性。

对因变站测量持续时间,取值方法进行了调整,电力系统公共连接点的因变采用一个星期(68 h)测量,单个波动负荷手起吊的因变采用一天(24 h)测量,都取最大值作为合格判据。

——对因变形的钢筋应进行弯折，删除不厚材料，并清除其表面锈迹，二、微电压激励时， $\omega = 1$ ，
线圈直径以不超过包带的直径和同层的间距为准。

与 GB 12326—2006 相比,本次修订的主要内容有:

一对闪变的限值进行了调整,以长时间闪变值 P_L 作为闪变的限值,较原闪变限值有一定程度的放宽。对单个波动负荷引起的闪变,根据实际情况仍分三级处理,但有一定简化,并对超标用

1. 变频器的传递系数统一修改为推荐值 0.8。

指标：用综合指数法计算，以使不同坐落状况的评估

主标准物质为：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、丙苯、丁苯、戊苯、己苯、庚苯、辛苯、壬苯、癸苯、十一烷、十二烷、十三烷、十四烷、十五烷、十六烷、十七烷、十八烷、十九烷、二十烷、二十一烷、二十二烷、二十三烷、二十四烷、二十五烷、二十六烷、二十七烷、二十八烷、二十九烷、三十烷、三十一烷、三十二烷、三十三烷、三十四烷、三十五烷、三十六烷、三十七烷、三十八烷、三十九烷、四十烷、四十一烷、四十二烷、四十三烷、四十四烷、四十五烷、四十六烷、四十七烷、四十八烷、四十九烷、五十烷、五十一烷、五十二烷、五十三烷、五十四烷、五十五烷、五十六烷、五十七烷、五十八烷、五十九烷、六十烷、六十一烷、六十二烷、六十三烷、六十四烷、六十五烷、六十六烷、六十七烷、六十八烷、六十九烷、七十烷、七十一烷、七十二烷、七十三烷、七十四烷、七十五烷、七十六烷、七十七烷、七十八烷、七十九烷、八十烷、八十一烷、八十二烷、八十三烷、八十四烷、八十五烷、八十六烷、八十七烷、八十八烷、八十九烷、九十烷、九十一烷、九十二烷、九十三烷、九十四烷、九十五烷、九十六烷、九十七烷、九十八烷、九十九烷、一百烷。

本标准由全国水泥室标准归口单位标准化技术委员会提出并归口。

太钢集团、首钢集团、中国电力科学研究院、广东电网公司、南方电网科学研究院、机生厂、设计院、浙江
省、交通研究院、北京电力公司、北京电力试验研究院、中冶京诚工程技术有限公司、武汉西浦科技股
份有限公司。

一、对由非油质阻信的利率进行了调整

对电压波动限值的把握进行了调整

[illegible]

— 123 12326—1990-GB 12326—2000

电能质量 电压波动和闪变

1 范围

本标准规定了电压波动和闪变的限值及测试、计算和评估方法。

本标准适用于交流 50 Hz 电力系统正常运行条件下,由波动负荷引起对公共供电系统电压的电压波动。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 156—2007 标准电压(IEC 60038:2002,MOE)

GB 17625.2—2007 电磁兼容 限值 对额定电流小于 16 A 且无附件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制(GB 17625.2—2007,IEC 61000-3-3:2005,EDT)

GB/Z 17625.3 电磁兼容 限值 对额定电流大于 16 A 的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制(GB/Z 17625.3—2000,IEC 61000-3-5:1994)

IEC 61000-4-15:2004 电磁兼容 瞬态和测量技术 瞬变干扰性能和设计规范

术语和定义

本标准采用以下术语和定义。

公共供电点 point of common coupling

POCC

波动负荷 fluctuating load

生产(或是不)过程中周期性或非周期性地从供电网中取用变动功率的负荷。例如,炼钢电炉、轧机、电弧炉等。

电压波动 voltage fluctuation

电压方均根值(有效值)一系列的变动或瞬时的改变。

2 规范性引用文件

每半个基波电压周期方均根值(有效值)的时间函数。

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 156—2007 标准电压(IEC 60038:2002,MOE)

GB 17625.2—2007 电磁兼容 限值

3.6

电压变动次数 voltage changes

单位时间内电压变动的次数(电压由大到小或由小到大的各算一次变动)。不同方向的若干次变动,

测量时间 time

灯光照度不稳定造成的视感。

短时间闪变值 short term severity

衡量短时间(若干分钟)内闪变强弱的一个统计量值(见附录 A)。短时间闪变的基本记录周期为

长期闪变值 long term severity

由长时短时间闪变值 P_{st} 推算出,反映长时间(若干小时)闪变强弱的量值(见附录 A)。长期闪变的基本记录周期为 10 min。单位时间内电压变动的次数(电压由大到小或由小到大的各算一次变动)。不同方向的若干次变动,如间隔时间小于 30 ms,则算一次变动。

3.7 累积概率函数 cumulative probability function

闪变 flicker

灯光照度不稳定造成的视感。

百分数(见

3.8

短时间闪变值 short term sev

 P_{st}

衡量短时间(若干分钟)内闪变强弱的一个统计量值(见附录 A)。短时间闪变的基本记录周期为 10 min。

3.9

长时间闪变值 long term severity

 P_{lt}

由短时间闪变值

推算,反映

长期闪变值(见附

本记录周期为 2 h。

3.10

累积概率函数

cumulative pro

CPF

其横坐标表示

值,纵坐标

表示对应横坐标值的

占整个测量时间的百分数(见

图 A.2)。

4 电压波动的限值

本标准规定了电压波动的限值,以电压波动幅度和电压波动频率来衡量。电压波动限值按电压等级和电压波动幅度和电压波动频率来划分。

本标准 GB/T 156—2007 本标准中系统标称电压等级按以下划分。

限值值和电压等级

对于 220 kV 以上超高压(2H)系统的电压波动限值按附录 A 执行。

5 闪变的限值

5.1 电力系统公共连接点,在系统正常运行的较小方式下,以一周(168 h)为测量周期,所有长时间闪

表 2 闪变限值

变值 P_{st} 都应满足表 2 闪变限值的要求。

表 2 闪变限值

P_{st}	限值
$\leq 110 \text{ kV}$	0.5
$> 110 \text{ kV}$	0.8

5.2 任何一个波动负荷在电力系统公共连接点单独引起的闪变值一般应满足表 2 的要求。

5.2.1 电力系统公共连接点的闪变值,应按下式计算,并应满足表 2 的要求。

5.2.2 任何一个波动负荷在电力系统公共连接点单独引起的闪变值,应按下式计算。

$$P_{\text{st}} = \sqrt[3]{P_{\text{st}}^2 - P_{\text{st}}^3} \quad (1)$$

式中:

P_{st} ——波动负荷投入时的长时间闪变测量值;

P_{st} ——闪变值,是波动负荷退出时一段时期内的长时间闪变测量值。

5.2.3 波动负荷单独引起的闪变值,应按下式计算,并应满足表 2 的要求。

5.2.4 对于波动负荷,应按下式计算,并应满足表 2 的要求。

5.2.5 对于波动负荷,应按下式计算,并应满足表 2 的要求。

5.2.6 对于波动负荷,应按下式计算,并应满足表 2 的要求。

5.2.7 对于波动负荷,应按下式计算,并应满足表 2 的要求。

5.2.8 对于波动负荷,应按下式计算,并应满足表 2 的要求。

5.2.9 对于波动负荷,应按下式计算,并应满足表 2 的要求。

5.2.10 对于波动负荷,应按下式计算,并应满足表 2 的要求。

5.2.11 对于波动负荷,应按下式计算,并应满足表 2 的要求。

5.2.12 对于波动负荷,应按下式计算,并应满足表 2 的要求。

5.2.13 对于波动负荷,应按下式计算,并应满足表 2 的要求。

5.2.14 对于波动负荷,应按下式计算,并应满足表 2 的要求。

5.2.15 对于波动负荷,应按下式计算,并应满足表 2 的要求。

1921

1922

1923

1924

间闪变 P_{st} 和长时间闪变值 P_{stL} 来衡量。短时间闪变值 P_{st} 的计算方法见附录 A，长时间闪变值 P_{stL} 由测量时间段内包含的短时间闪变值 P_{stj} 计算获得：

$$P_{stL} = \sqrt[3]{\frac{1}{12} \sum_{j=1}^{12} (P_{stj})^3}$$

第 j 个短时间闪变值。

式中：

P_{stj} ——2 h 内第 j 个短时间闪变值。

各种类型电压波动引起的闪变均可采用符合 IEC 61000-4-15:1996 的闪变仪进行直接测量，这是闪变量值判定的基准方法。对于三相等概率的波动负荷，可以任意选取一相测量。

当负荷为周期性等间隔矩形波(或阶跃波)时，闪变可通过其电压变动 d 和频度 r 进行估算。已知电压变动 d 和频度 r 时，可以利用图 1(或表 4)用 $P_{st}=1$ 曲线由 r 查出对应于 $P_{st}=1$ 时的电压变动

$d_{1,un}$ ，计算出其短时间闪变值：

$$P_{st} = \frac{d}{d_{1,un}} \quad (10)$$

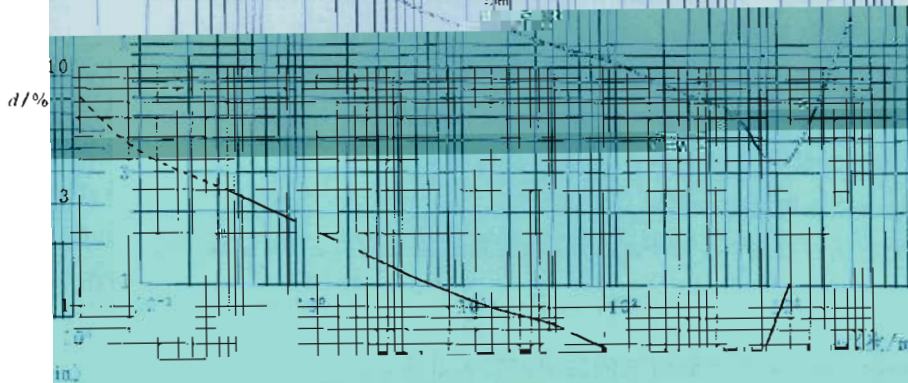


图 1 周期性矩形(或阶跃波)电压变动的单位闪变(即 $P_{st}=1$)的频度

$d/\%$	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.2	7.4	7.6	7.8	8.0	8.2	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2	9.4	9.6	9.8	10.0					
r/min	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0

个波动负荷

9 闪变背景闪变在同一节点上相互叠加，其短时间闪变值可按式

式中:

m ——值取决于主要闪变源的性质及其工况的重叠可能性;


$m=1$ ——用于波动负荷引起电压变动同时发生重叠率很高的状况;

$m=2$ ——用于随机波动负荷引起电压变动同时发生的状况(例如熔化期重叠的电弧炉);

$m=3$ ——用于波动负荷引起的电压变动同时发生的可能性很小的状况(比较常用);

$m=4$ ——仅用于熔化期不重叠的电弧炉所引起的电压变动合成。

由电力系统同母线结点上闪变的传递如图 2 所示,可按式简化计算:

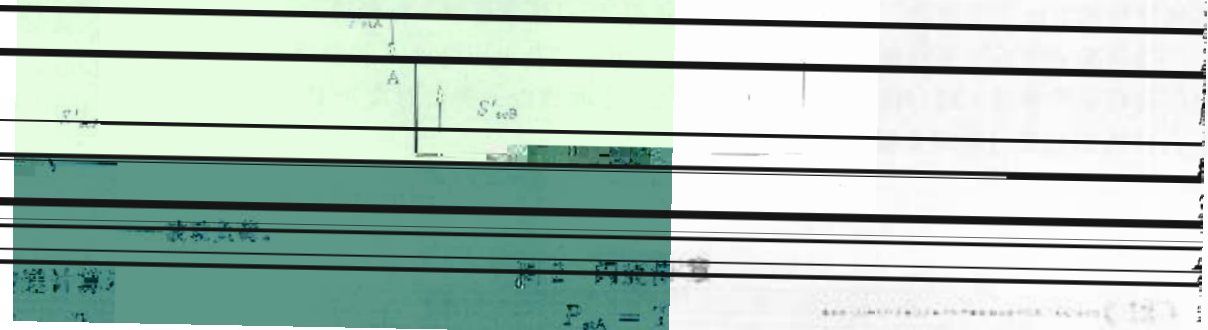

$T_{BA} = \frac{S'_{scA}}{S_{scA} - S'_{scB}}$ 为结点 B 短时间闪变值传递到结点 A 的传递系数;
 P_{scA} ——结点 B 短时间闪变值传递到结点 A,在结点 A 引起的短时间闪变值;
 P_{scB} ——结点 B 上的短时间闪变值;
 S'_{scA} ——结点 A 短路时系统电源到结点 A 的短路容量;
 S_{scA} ——结点 A 的短路容量;
当 $S'_{scA} = 0$, 而 $S_{scA} = S'_{scB}$ 时 $P_{scA} = P_{scB}$;
其余符号按本标准附录 A 中 A.1 条规定。

$$P_{scA} = P_{scB} \cdot \frac{S'_{scA}}{S_{scA} - S'_{scB}} \quad (13)$$

L ——波动负荷。

图 2 闪变传递计算示意


$$P_{scA} = T_{BA} \cdot P_{scB} \quad \dots\dots\dots (12)$$


式中:

$T_{BA} = \frac{S'_{scA}}{S_{scA} - S'_{scB}}$ 为结点 B 短时间闪变值传递到结点 A 的传递系数;

附录 A
(规范性附录)
闪变的测量和计算式

根据 IEC 61000-4-15:1996 制造的 IEC 闪烁仪是目前国际上通用的测量闪变的仪器,有模拟式的也有部分或全部是数字式的结构,其简化原理如图 A.1 所示。

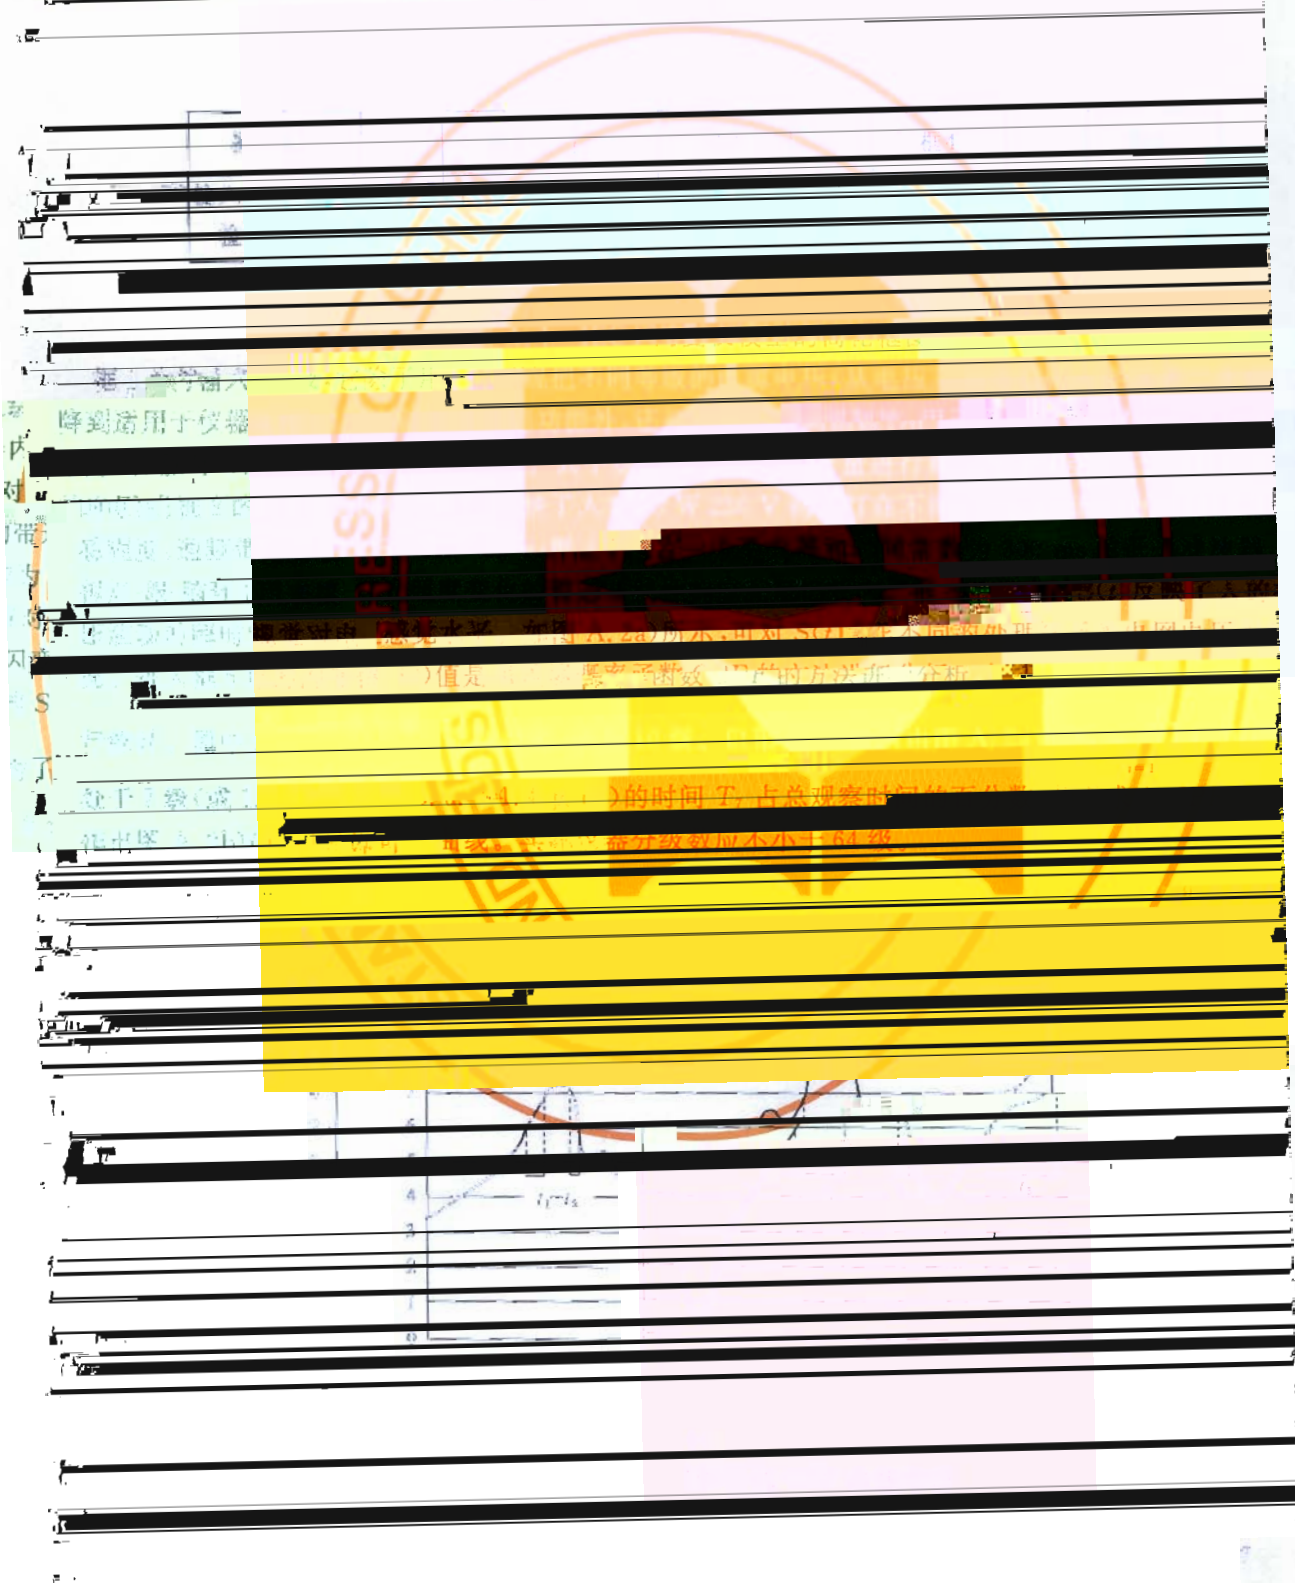

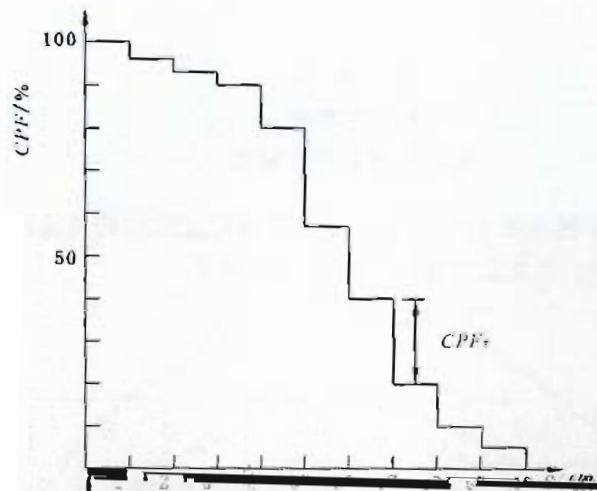

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 S(p.u.)

由 CPF 曲线获得短时间闪变值:

b)

$$P_a = \sqrt{0.031 P_{0.1} + 0.005 P_{0.1} + 0.065 P_{0.1} + 0.28 P_{0.1} + 0.08 P_{0.1}} \quad \text{.....(A.1)}$$

图 A.2 (续)

式中:

由 CPF 曲线获得短时间闪变值: 由 CPF 曲线上等于 0.1%、1%、3%、10% 和 50% 时间的 S(t) 值。

长时间闪变值 P_a 由测量时间内所包含的短时间闪变值计算获得。

$$P_a = \sqrt{0.031 P_{0.1} + 0.005 P_{0.1} + 0.065 P_{0.1} + 0.28 P_{0.1} + 0.08 P_{0.1}} \quad \text{.....(A.1)}$$

$$P_a = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (P_{a_i})^2} \quad \text{.....(A.2)}$$

式中:

式中: 长时间闪变值测量时间内所包含的短时间闪变值个数。

$P_{0.1}$ 、 $P_{0.1}$ 、 $P_{0.1}$ 、 $P_{0.1}$ 、 $P_{0.1}$ 分别为 CPF 曲线上等于 0.1%、1%、3%、10% 和 50% 时间的 S(t) 值。

附录 B (资料性附录)

高压(HV)总供电容量 S_{HV} 的估算方法

高压(HV)总供电容量 S_{HV} 即为主变压器的供电容量。对于某些用户(特别是 220 kV 用户),其高压(HV)总供电容量 S_{HV} 即为主变压器的供电容量。

第一种近似估算:在 PCC 最大需求日(或计及将来发展),所供给的 HV 用户总容量为 $\sum S_{HV}$ 。但当 PCC 附近有较大的波动负荷时,则按第二种近似估算。
按第一种估算,点 i 注入 1 p.u. 电压时,在 i 结点引起的电压。 K_{i-1} 计算一般需计算机程序,但在许多情况下,也能很快求出近似的结果。由此得:

$$S_{iHV} = S_{iHV1} + K_{i-1} \times S_{iHV2} + K_{i-1} \times S_{iHV3}$$

第一种近似估算:在 PCC 最大需求日(或计及将来发展),所供给的 HV 用户总容量为 $\sum S_{HV}$,就取为 S_{HV} 。但当 PCC 附近有较大的波动负荷时,则按第二种近似估算。

第二种近似估算,如图 B.1 所示。设 1 为所考虑的结点。2、3 为与结点 1 直接相连的结点。

附 录 C
(资料性附录)
电弧炉的闪变估算方法

电弧炉在运行过程中,特别是在熔化期,随机且大幅度波动的无功功率会引起供电母线严重的电压波动和闪变。电弧炉在熔化期电极和炉料(或熔化后钢水)接触可以有开路或短路两种极端情况,当相继出现这两种状态时,其最大无功功率变动量 $\Delta Q_{\max}$ 就等于短路容量 S_{sc} 。

电弧炉在 PCC 点引起的最大电压变动 $d_{\max}$ 可通过其最大无功功率变动量 $\Delta Q_{\max}$ 由式(6)计算获得。电弧炉在 PCC 点引起的闪变大小主要与 $d_{\max}$ 有关,也与电弧炉的类型、炉变参数、短路冶炼的工艺、炉料的状况等有关。通过经验公式,由电弧炉的类型和其 $d_{\max}$ 可对其闪变值进行粗略地估算,经验公式如下:

$$P_{\text{lt}} = K_{\text{lt}} \cdot d_{\max} \dots\dots\dots (C.1)$$

式中:

- K_{lt} ——交流电弧炉一般取 0.48;
- K_{lt} ——直流电弧炉一般取 0.30;
- K_{lt} ——精炼电弧炉一般取 0.20;
- 康斯柯(CONSHEEL)电弧炉 K_{lt} 一般取 0.25;

(资料性附录)

闪变合格率统计方法

闪变合格率是指实际运行电压在闪变合格范围内累计运行时间与对应的总运行统计时间的百分比,计算式如下:

$$\text{闪变合格率} = \left(1 - \frac{\text{闪变超限时间}}{\text{总运行统计时间}}\right) \times 100\% \quad \text{.....(D.1)}$$

附录 D

(资料性附录)

闪变合格率统计方法

闪变合格率是指实际运行电压在闪变合格范围内累计运行时间与对应的总运行统计时间的百分比,计算式如下:

$$\text{闪变合格率} = \left(1 - \frac{\text{闪变超限时间}}{\text{总运行统计时间}}\right) \times 100\% \quad \text{.....(D.1)}$$

式中:闪变超限时间——闪变超限时间;总运行统计时间——总运行统计时间。

式中:

参 考 文 献

[1] GB/Z 17625.5—2000 电磁兼容 限值中,高压电力系统中波动负荷发射限值的评估
[2] EN 50160:2000 Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution system